

### OCHRONA OD PORAŻEN:


przed dotykiem bezpośrednim:

- izolacja robocza
- wyłączniki nadprądowo-różnicowe (30mA)

przed dotykiem pośrednim:

- szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

Zasilanie z części nierzewinowej rozdzielni RNN  
Proj. kabel YKYzo 5x35mm<sup>2</sup> dl. 8m

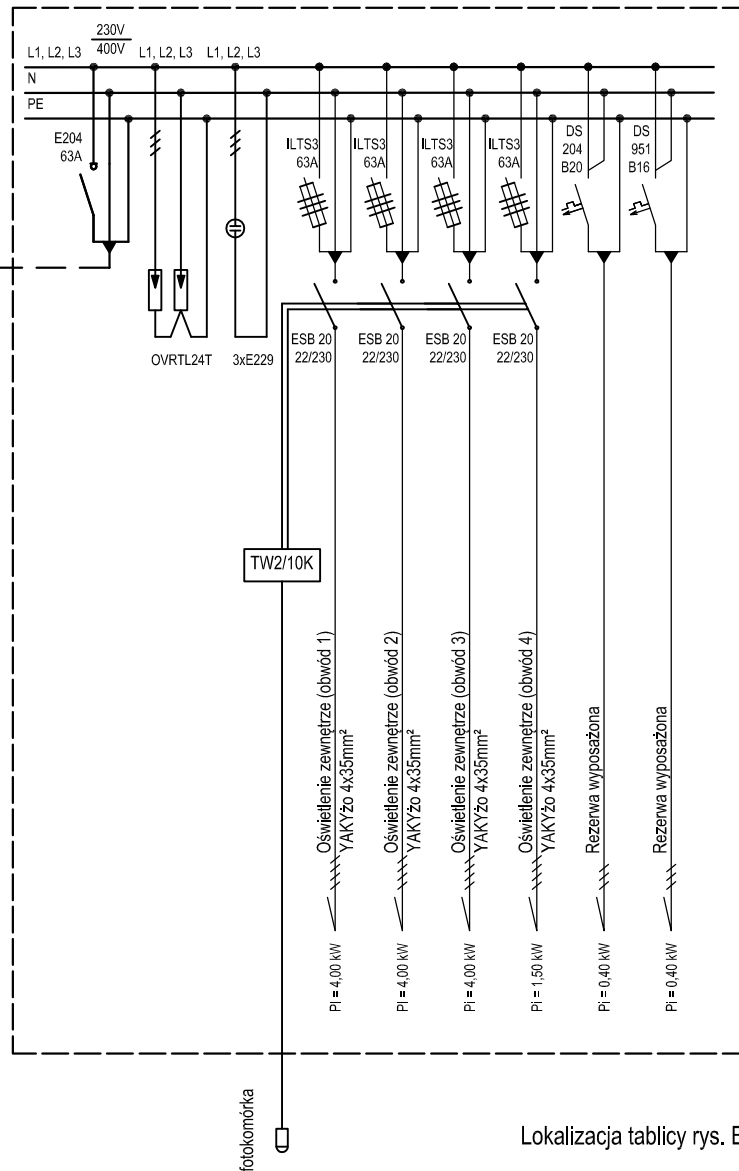

Lokalizacja tablicy rys. E-01

## TABLICA OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO PIWNICA - TOSW

**LOKALIZACJĘ PROJEKTOWANYCH URZĄDZEŃ ZGODNIE Z NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ PRZED WYKONANIEM NALEŻY SKONFRONTOWAĆ Z TECHNOLOGIĄ, DOKUMENTACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SILNOPRĄDOWYCH I NISKOPRĄDOWYCH NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE I SKOORDYNOWAĆ PRACE ZWIĄZANE Z MONTAŻEM URZĄDZEŃ Z OBYDWU PROJEKTÓW W TRAKCIE REALIZACJI.**

#### PLANOWANA INWESTYCJA BĘDZIE ODBYWAĆ SIĘ ETAPOWO:

##### ETAP 1:

- 2 piętro (oddział chirurgii i ortopedii) wraz ze wszystkimi pracami koniecznymi do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania oddziałów
- budowa zewnętrzznego dźwigu wraz z dostawą i montażem dźwigu
- budowa pomieszczenia gaziw medycznych
- ocieplenie ścian od strony południowej obiektu (elewacje)

##### ETAP 2: (wykonanie pozostałych prac budowlanych)

- blok operacyjny (3 piętro)
- centralna sterylizatornia (4 piętro)
- ocieplenie pozostałej części budynku (elewacje)
- dostawa i montaż dźwigu szpitalnego (szyb nadbudowywany)

#### ZASTRZEŻENIA PRAWNE

BIURO PROJEKTOWE NIE ODPOWIADA ZA WYKORZYSTANIE NIEOSTATECZNYCH I NIEPEŁNYCH WERSJI PROJEKTU. WSZYSTKIE RYSUNKI POWINNY BYĆ ROZPATRYWANE RAZEM Z ODPOWIEDNIMI OPRACOWANAMI BRANŻOWYMI. JAKO CAŁOŚĆ PROJEKTU NALEŻY ROZUMIEĆ OPRACOWANIA PROJEKTOWE W FORMIE RYSUNKOWEJ I DOKUMENTACJĘ OPISOWĄ, MATERIAŁY OPISANE W PROJEKCIE MOŻNA ZAMIANIĆ NA INNE, O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH, PO UZYSKANIU ZGODY PROJEKTANTA. BIURO PROJEKTOWE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO OKAZANIA PRÓBEK MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ.

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ SZPOZ W KOŚCIANIE NA ODDZIAŁ CHIRURGII I ORTOPEDII, BLOK OPERACYJNY, STERYLIZATORNIĘ ORAZ POMIESZCZEŃ POMOCNICZYCH WRAZ Z DOBUDOWĄ SZYBU DŹWIGOWEGO I NADBUDOWĄ KLATKI SCHODOWEJ

|  |                                  |   |
|--|----------------------------------|---|
| Inwestor/ Adres budowy<br>SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ<br>W KOŚCIANIE UL. SZPITALNA 7, 64-000 KOŚCIAN  |                                  | Branża<br>ELEKTRYCZNA<br>Rys.Nr<br><b>Pw_E-13</b> |
| PROJEKT WYKONAWCZY   |                                  | Data opracowania<br>2011-08                       |
| Rysunek<br>Piwnica - Rozdzielnia nn<br>Tablica oświetl. zewnętrznego TOSW-schemat  |                                  | Skala   |
|  |                                  | Etap realizacji:                                  |
| Gł. projektant   | mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski | Upr.bud.nr 78/86/Pw                               |
| Projektant   | inż. Grzegorz Chrapkowski        | Upr.bud.285/728b GP-KZ-7342/231/93                |
| Opracował  | mgr inż. Marek Jerzyński         |   |
| Sprawdzający   | inż. Krzysztof Żekoński          | Upr.bud.WBPP-NB-7210/301/82                       |
| SPA Sadowski, Sadowska<br>ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań<br>Telefon 048 61-84-84-190<br>Fax. 048 61-84-84-123<br>E-Mail: spa@spa-sadowski.pl<br>Internet: http://www.spa-sadowski.pl |                                  | Numer strony<br><b>49</b>                         |