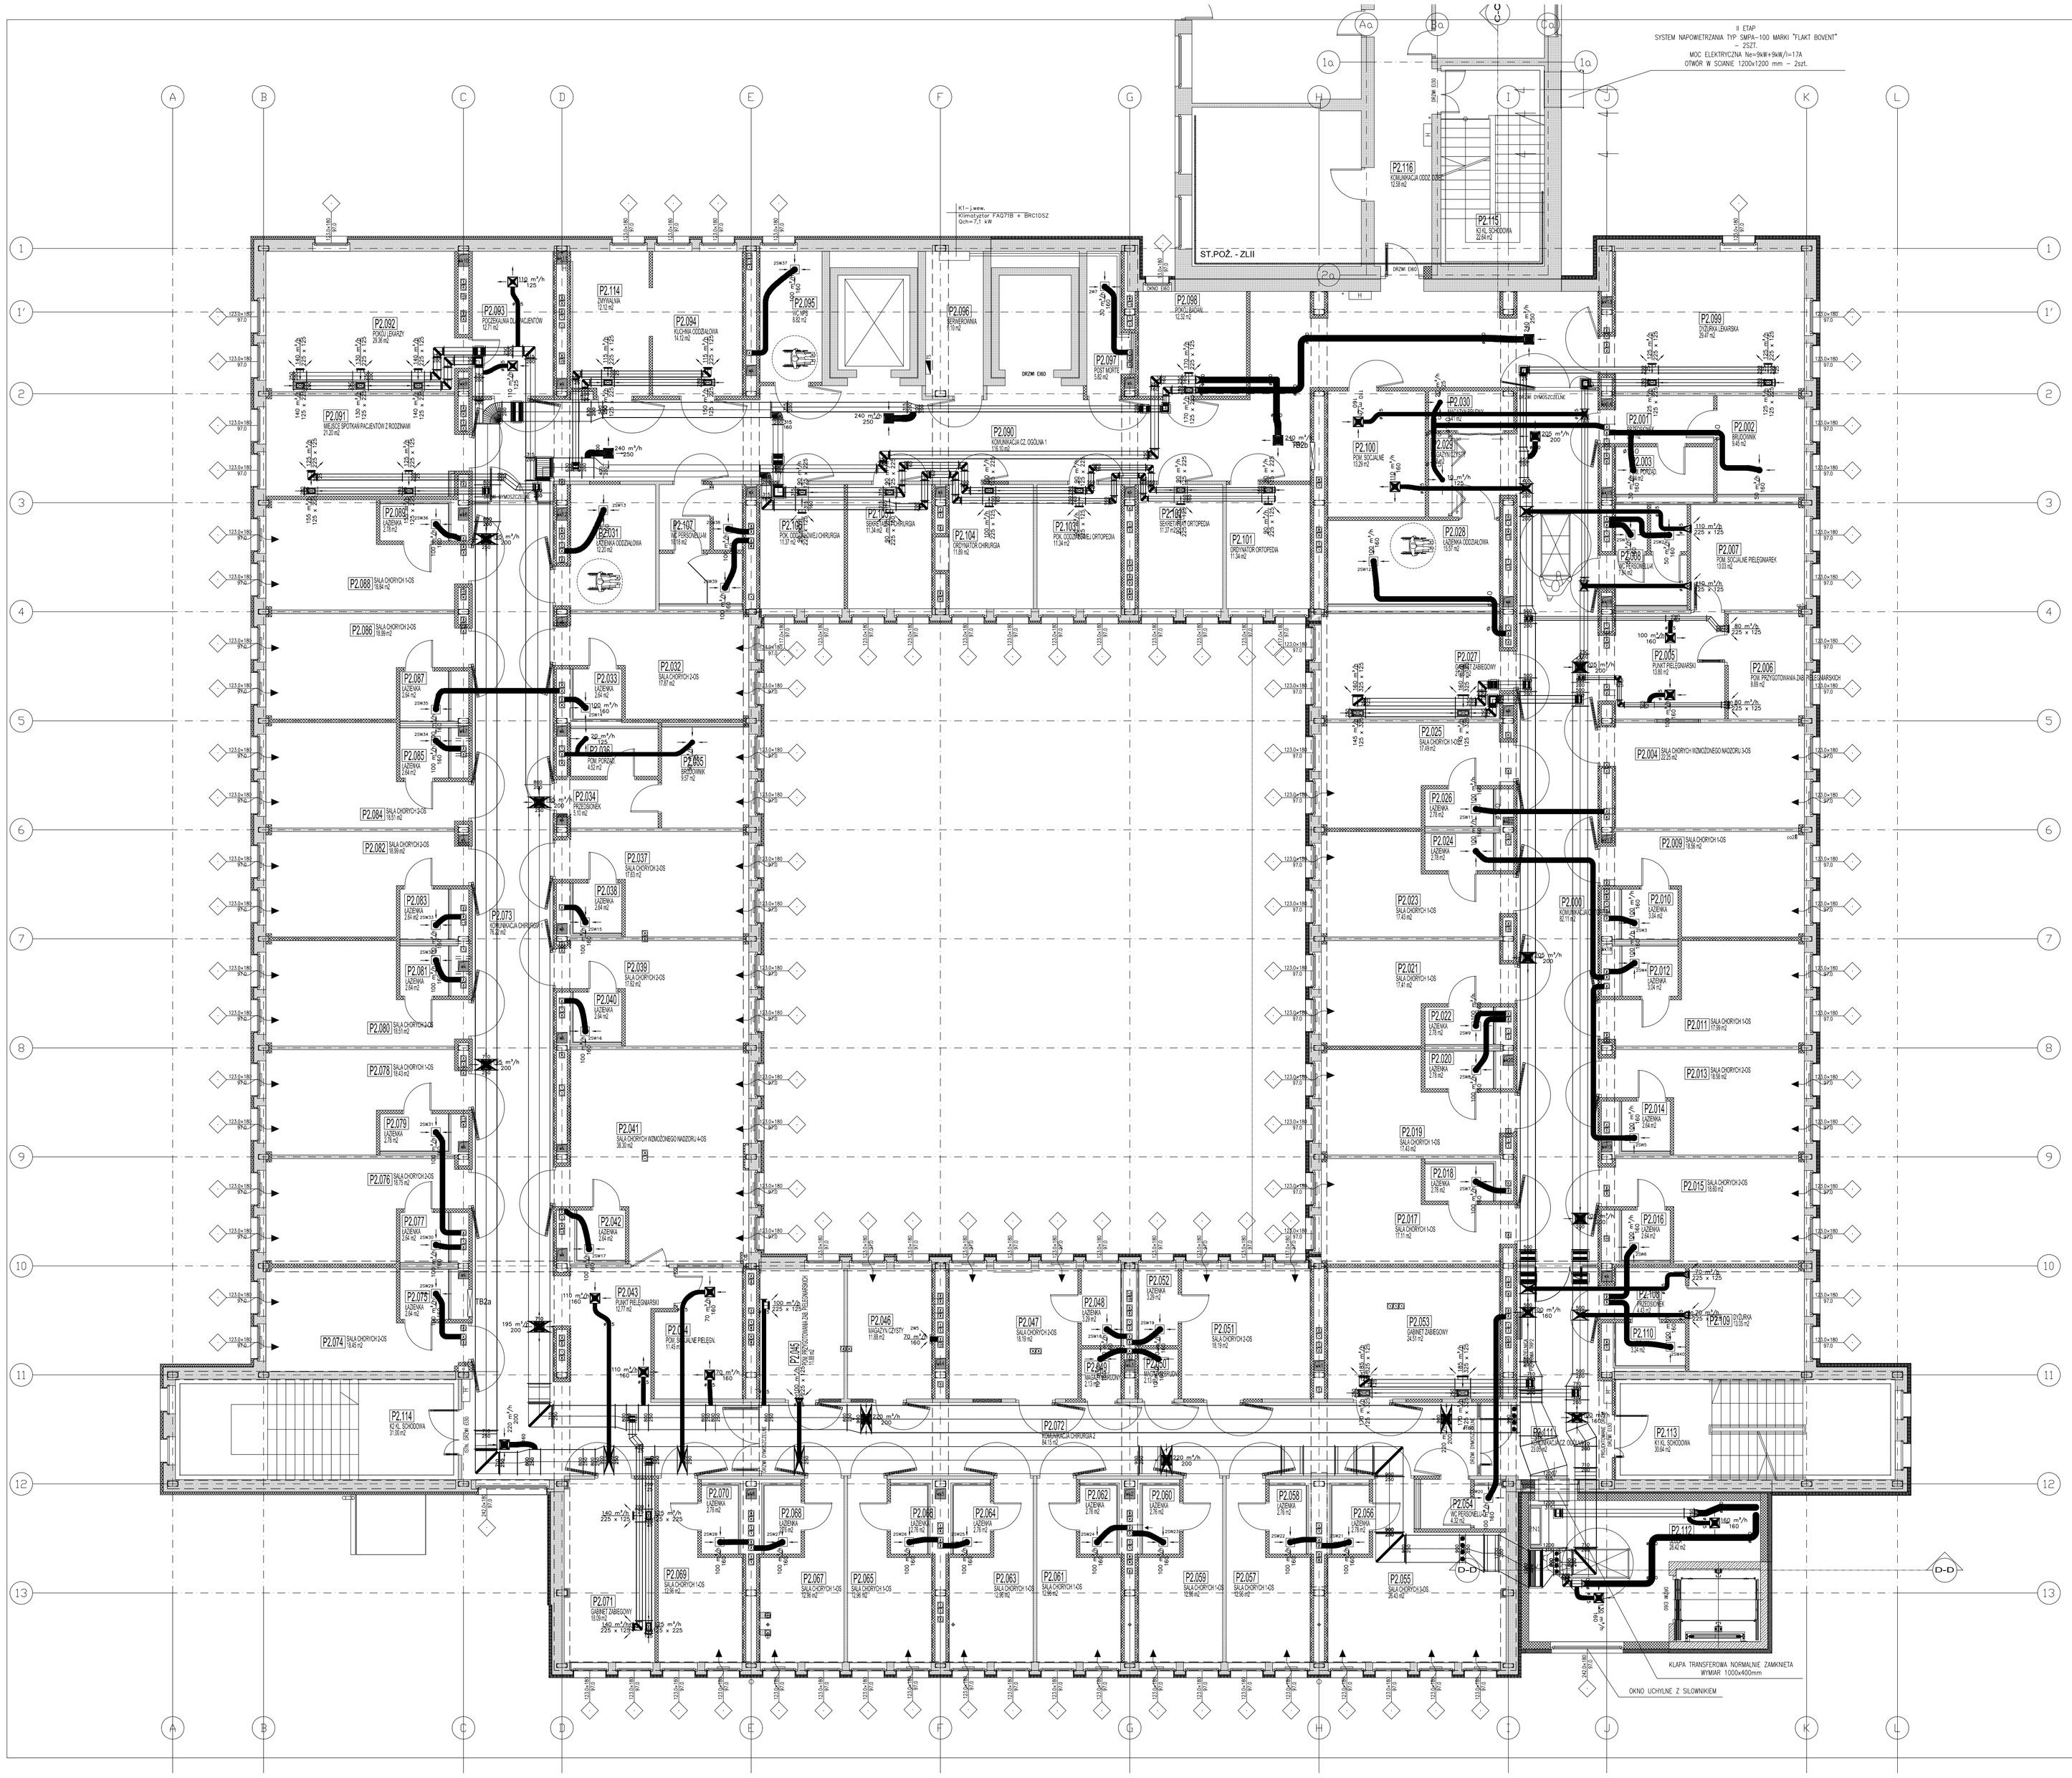
I ETAP
SYSTEM NAPOWIETRZANIA TYP SMPA-100 MARKI "FLAKT BOVENT"
2SZT.
MOC ELEKTRYCZNA: N=9kW+9kW,I=17A
OTWÓR W ŚCIANIE 1200x1200 mm – 2szt.
ST.POŻ. - ZLII
P2.116 KOMUNIKACJA-OD02.02NE 1.03 m2
P2.115 ST.KL.SCHODOWA 2.09 m2
P2.114 ŚMIETNIK 12.13 m2
P2.095 WC M/K 5.82 m2
P2.096 WINDYKOWNIA 7.19 m2
P2.098 KOMUNIKACJA 12.33 m2
P2.097 PRZEDSIONEK 5.82 m2
P2.099 KOMUNIKACJA-OD02.04N 1 74.15 m2
P2.100 POM. SOCJALNE 11.23 m2
P2.101 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.102 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.103 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.104 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.105 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.106 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.107 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.108 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.109 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.110 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.111 KOMUNIKACJA-OD02.03NE 1.03 m2
P2.112 KOMUNIKACJA-OD02.03NE 1.03 m2
P2.113 ST.KL.SCHODOWA 9.94 m2
P2.114 ST.KL.SCHODOWA 11.33 m2
P2.115 KOMUNIKACJA-OD02.02NE 1.03 m2
P2.116 ST.KL.SCHODOWA 2.09 m2
P2.117 KOMUNIKACJA-OD02.01NE 1.03 m2
P2.118 ST.KL.SCHODOWA 2.09 m2
P2.119 ŚMIETNIK 12.13 m2
P2.120 WINDYKOWNIA 7.19 m2
P2.121 KOMUNIKACJA 12.33 m2
P2.122 PRZEDSIONEK 5.82 m2
P2.123 KOMUNIKACJA-OD02.04N 1 74.15 m2
P2.124 POM. SOCJALNE 11.23 m2
P2.125 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.126 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.127 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.128 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.129 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.130 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.131 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2
P2.132 SPECJALISTA ORTOPEDIA 11.34 m2