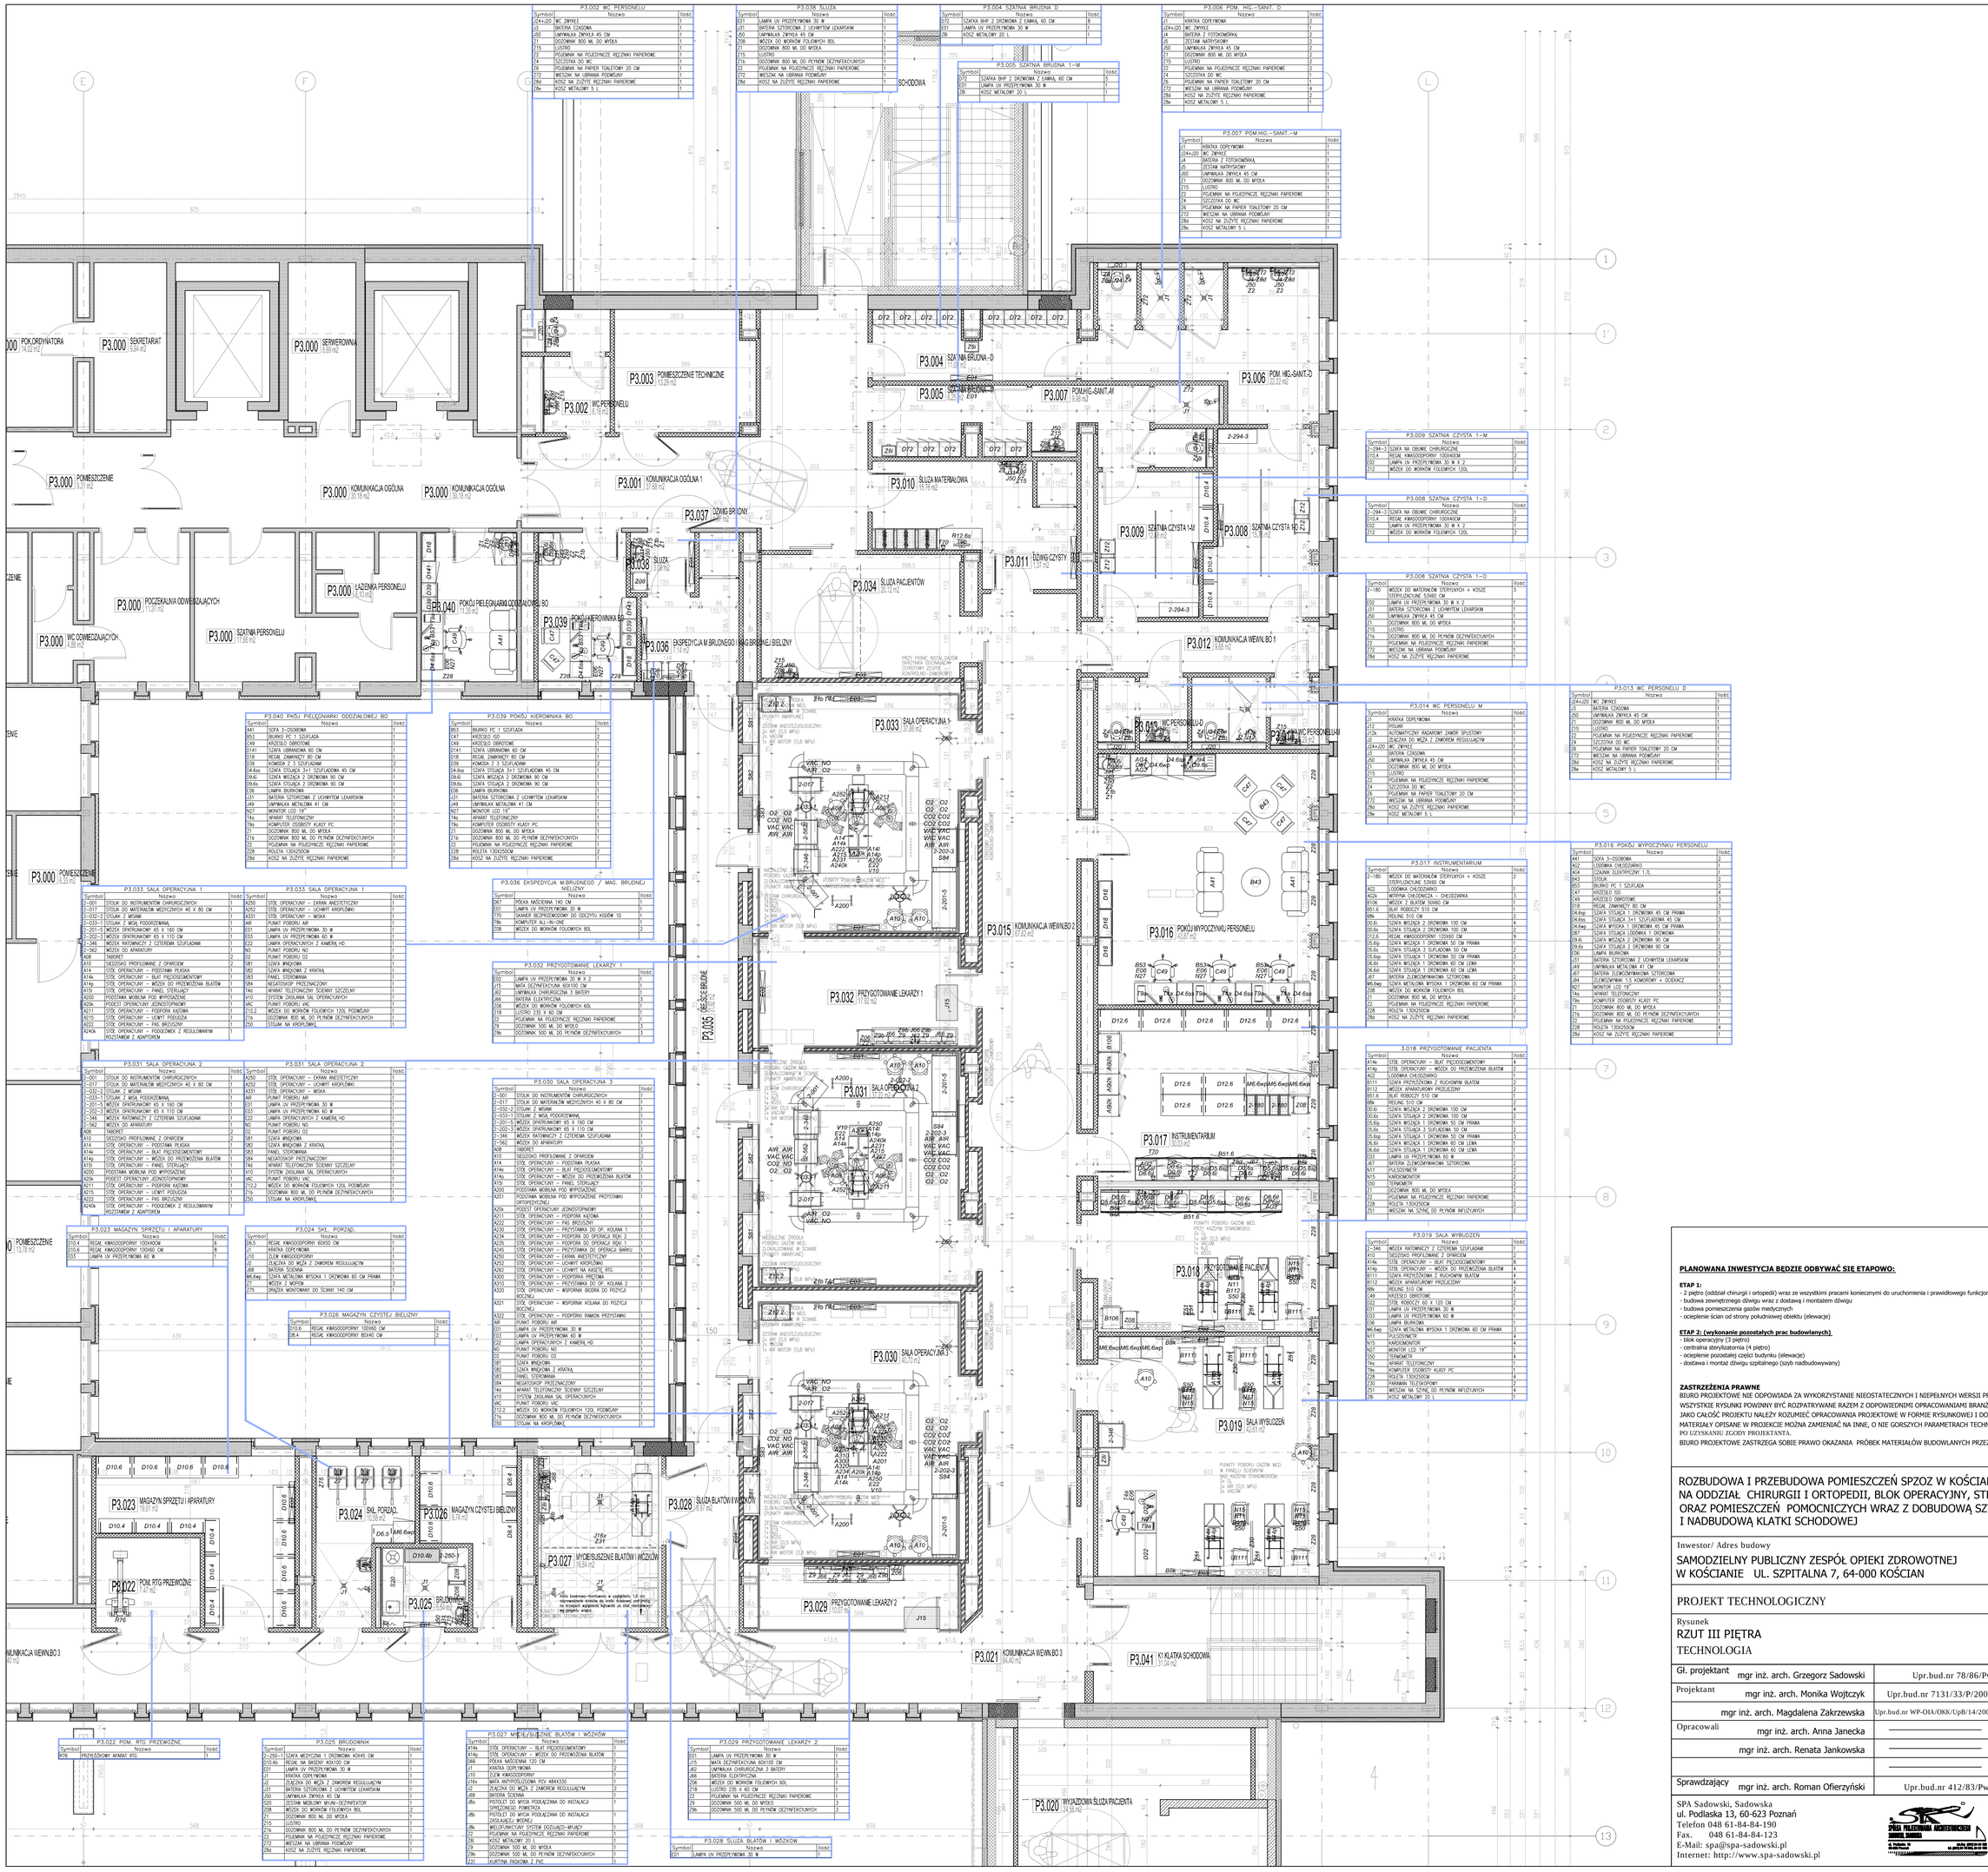
P3.000 POK.ORDYNATORA 14.00 m2
P3.000 SEKRETARIAT 9.54 m2
P3.000 SERWEROWNIA 9.69 m2
P3.002 WC PERSONELU 6.76 m2
P3.003 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 13.29 m2
P3.000 POMIESZCZENIE 19.51 m2
P3.000 KOMUNIKACJA OGÓLNA 30.19 m2
P3.000 KOMUNIKACJA OGÓLNA 30.19 m2
P3.001 KOMUNIKACJA OGÓLNA 1 37.99 m2
P3.037 DŹWIG BRUDNY 1.37 m2
P3.036 ŚLUZA 3.98 m2
P3.000 POCZEKALNIA ODWIEDZAJĄCYCH 11.27 m2
P3.000 ŁAZIENKA PERSONELU 4.14 m2
P3.040 POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ BO 11.35 m2
P3.039 POKÓJ KIEROWNIKA BO 11.35 m2
P3.000 WC ODWIEDZAJĄCYCH 4.66 m2
P3.000 SZATNIA PERSONELU 17.88 m2
P3.036 EKSPEDYCJA M.BRUDNEGO / MAG. BRUDNEJ / BIELIZNY 9.14 m2
P3.034 ŚLUZA PACJENTÓW 20.12 m2
P3.033 SALA OPERACYJNA 1 77.26 m2
P3.035 KLATKA SCHODOWA 11.84 m2
P3.015 KOMUNIKACJA WEWN.BO 2 67.62 m2
P3.016 POKÓJ WYPOCZYNKU PERSONELU 43.97 m2
P3.004 SZATNIA BRUDNA - D 11.84 m2
P3.005 SZATNIA BRUDNA - M 11.84 m2
P3.007 POM.HIG.-SANIT.-M 11.84 m2
P3.006 POM. HIG.-SANIT.-D 22.22 m2
P3.010 ŚLUZA MATERIAŁOWA 19.19 m2
P3.009 SZATNIA CZYSTA 1-M 12.82 m2
P3.008 SZATNIA CZYSTA 1-D 12.82 m2
P3.011 DŹWIG CZYSTY 1.37 m2
P3.012 KOMUNIKACJA WEWN. BO 1 9.65 m2
P3.043 WC PERSONELU D 2.40 m2
P3.043 WC PERSONELU M 2.40 m2
P3.041 K1 KLATKA SCHODOWA 11.84 m2
P3.021 KOMUNIKACJA WEWN.BO 3 64.40 m2
P3.018 PRZYGOTOWANIE PACJENTA 33.03 m2
P3.017 INSTRUMENTARIUM 33.03 m2
P3.019 SALA WYBUDZEŃ 74.81 m2
P3.030 SALA OPERACYJNA 3 40.75 m2
P3.031 SALA OPERACYJNA 2 40.75 m2
P3.032 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 1 17.92 m2
P3.029 PRZYGOTOWANIE LEKARZY 2 13.07 m2
P3.020 WYJAZDOWA ŚLUZA PACJENTA 24.56 m2
P3.028 ŚLUZA BLATÓW I WÓZKÓW 9.91 m2
P3.027 MYCIE/SUSZENIE BLATÓW I WÓZKÓW 10.04 m2
P3.026 MAGAZYN CZYSTEJ BIELIZNY 19.74 m2
P3.024 SKŁ. PORZĄD. 10.59 m2
P3.025 BRUDOWNIK 5.59 m2
P3.022 POM. RTG PRZEWOŹNE 17.46 m2
P3.023 MAGAZYN SPRZĘTU I APARATURY 19.91 m2
P3.013 WC PERSONELU D 2.40 m2
SCHODOWA
SZYBY WINDOWE
PRZY PIONIE INSTALACJI GAZÓW SKRZYNKA DOCHRANIAJĄCA LOTNICZY ZESPÓŁ ALARMOWO-OSTRZEGAWCZY
PUNKTY POBORU GAZÓW MED. PRZY KAŻDYM STANOWISKU:
1x AIR (0,5 MPa)
1x VACUUM
1x N2O
1x AIR MOTOR (1,0 MPa)
NIEZALEŻNE ZASILANIE GAZÓW MED. Z BUTLI ZLOKALIZOWANE W ŚCIANIE (STREFY AWARYJNE)
ZESTAW ANESTEZJOLOGICZNY:
2x AIR (0,5 MPa)
2x VACUUM
1x AIR MOTOR (1,0 MPa)
ZESTAW CHIRURGICZNY:
1x AIR (0,5 MPa)
1x VACUUM
2x AIR (0,5 MPa)
2x VACUUM